

[Hタイプ]コントロールシステム

機能一覧表


●:可 ×:不可 △:他製品との組み合わせにより可能。□:設定により可能または制限あり。

機能	操作単位										監視機能					スケジュール機能					その他の機能															
	一括	H-LINK II	リモコン	エリア	ブロック	リモコングループ	室内ユニット	運転停止	運転モード切替	設定温度	風量	風向	リモコン操作許可/禁止	フルタササイズリモコン	運転停止	運転モード	設定温度	風量	風向	リモコン操作許可/禁止	アラームコード	フィルターサイン	週間スケジュール	1日設定回数	消忘れ防止	特異日設定	休日設定	年間スケジュール	グループ毎に異なるスケジュール	信号入力時の動作	信号出力の条件	空調料全按分				
リモコン	多機能リモコン (HLPARF3A) 音声ガイド付き多機能リモコン (HLPARFV2A)	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	5回	●	×	□ ^{※4}	×	×	×	×	×	×				
	アメニティリモコン (HLPAR1)	×	×	×	×	×	●	×	●	● ^{※10}	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	△ ^{※3} ※12	1回 ^{※2} ※7	●	×	△ ^{※3}	×	×	×	×	×					
ワンタッチコントローラー (HLA16RS1)	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	□ ^{※9}	×	△ ^{※3} ※12	3回 ^{※3}	△ ^{※3}	×	△ ^{※3}	×	△ ^{※3}	□ ^{一括のみ}	●	□ ^{一括のみ}	□ ^{一括のみ}	×			
セントラルステーション適温適所mini (HLA32MN1)	●	×	×	×	●	×	●	×	●	● ^{※10}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	●	●	□ ^{一括・個別}	●	□ ^{一括のみ}	□ ^{一括のみ}	×	
セントラルステーション適温適所EZ (HLA64GT3)	●	×	×	×	●	×	●	×	●	● ^{※10}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	●	●	●	□ ^{一括・個別}	●	□ ^{一括のみ}	□ ^{一括のみ}	×
セントラルステーション適温適所EX (PSC-A128EX3) ※13	●	×	●	●	●	×	● ^{※6}	●	●	● ^{※10}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	

※1. 全項目リモコン禁止設定にした場合でも、セントラルステーションから運転操作を行った場合はリモコンから停止操作ができます。またこの場合、リモコンから再運転できます。ただし、この場合の停止操作はあくまでも緊急停止操作であり、通常停止操作として行わないでください。
 ※2. 設定時間後に運転または停止させる入/切タイマー機能を搭載しています。
 ※3. コントロールタイマーとの接続により可能となります。
 ※4. 設定日から1週間以内の特定の曜日に、スケジュール運転を行わないようにする機能です。
 ※5. CS-NETより全室内ユニットに全項目リモコン禁止設定および停止指令を送信します。
 ※6. 直前の室内ユニットの運転状態とオプション(加湿器など)取付状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。
 ※7. 室内ユニットごとに運転/停止の設定は可能ですが、実際の動作は当該室内ユニットを含むリモコングループごととなります。アラームコードなどの監視機能や機能選択については、ユニットごとに設定可能です。
 ※8. HLPAR1はコントロールタイマーとの接続により、運転/停止3回の設定ができます。

※8. システム構成により本機能は利用できない場合があります。
 ※9. H-LINK II対応の室内ユニット(型式:GP型、AP型)、多機能リモコン(HLPARF3A・HLPARFV2A)との組み合わせにより使用可能。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
 ※10. 0.5℃単位での温度設定には対応していません。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
 ※11. コントロールタイマーとの接続により、2種類の週間スケジュールが設定できます。ただし、グループごとアラームコードは表示できません。アラーム発生中は運転ランプが点滅します。
 ※12. に異なるスケジュールを設定している場合は、ウィークリーターンは1種類になります。
 ※13. 本製品は日立グローバルソリューションズ(株)ブランド品となります。

CS-NETで使用する言葉の定義

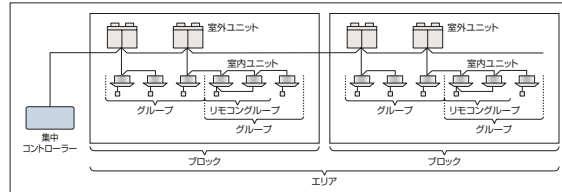

リモコングループ ... リモコンの制御配線で複数台(最大16台)の室内ユニットを渡り配線接続したものを。室内ユニットは全て同一設定となります。
 グループ 複数台のリモコングループをまとめてCS-NET上で登録したもの。
 ブロック 複数のグループをまとめてCS-NET上で登録したもの。
 エリア 複数のブロックをまとめてCS-NET上で登録したもの。